


# Helyszínrajz M 1:500

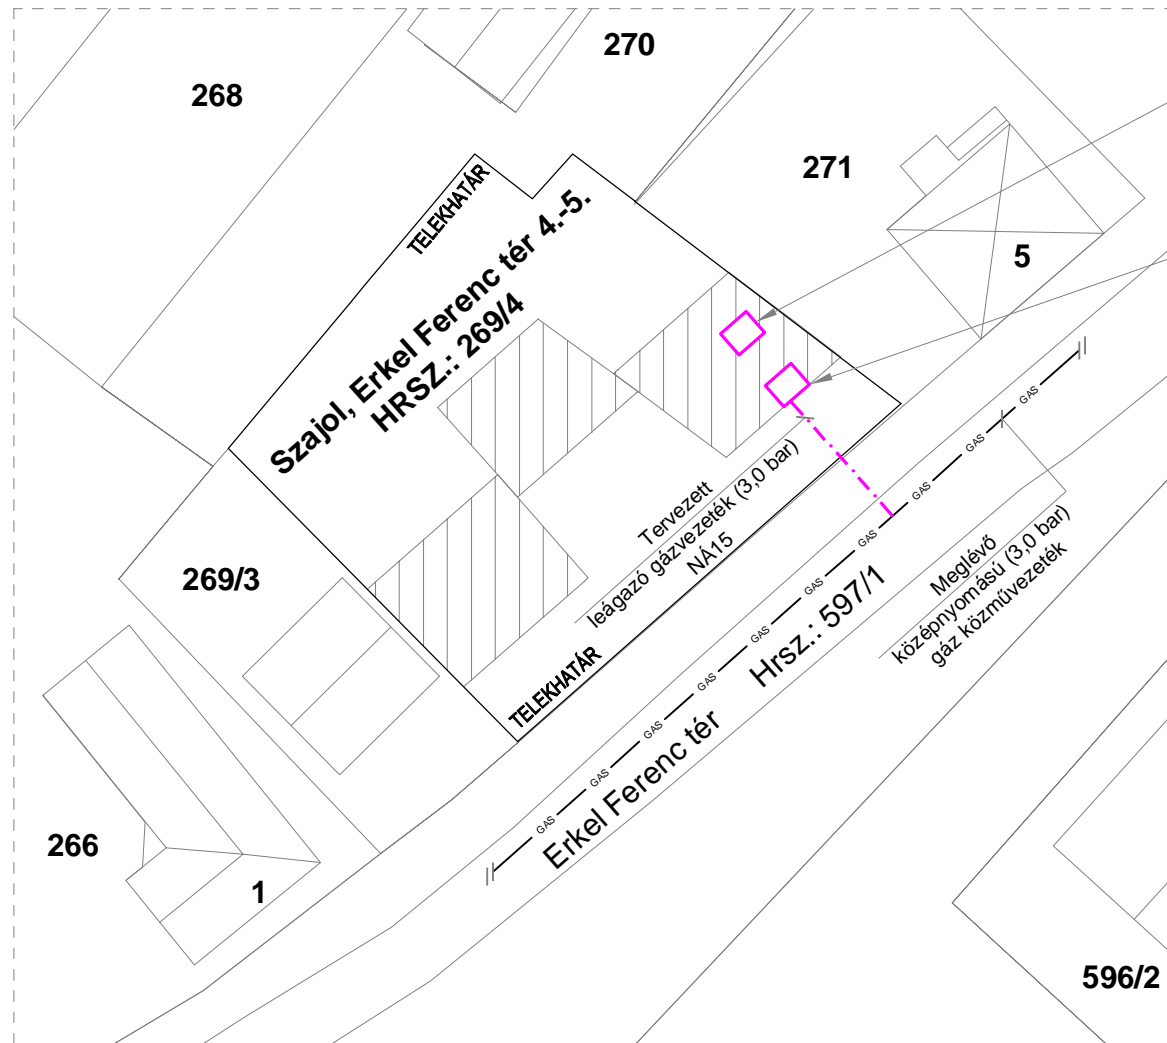

Tervezett  
Viessmann Vitodens 100-W-26 típ.  
"C33" típusú  
fali fűtő gázkazán  
(30,5kW; 3,23m<sup>3</sup>/h); IPX4D

Tervezett  
falszerkezetbe süllyesztett  
gáznyomás-szabályozó és mérőállomás,  
zárható fém védőszekrény közterületről  
olvasható kémlelőnyílással ellátva  
JUTEC HGR-2-H típ.

## Jelmagyarázat:

— GAS — GAS — GAS — Meglévő középnyomású földgáz elosztó vezeték (3,0 bar)  
- - - - - Tervezett földgáz leágazó vezeték (3,0 bar)  
————— Tervezett földgáz vezeték levegőben (30 mbar)



Gömbcsap



Védőcső



Csőszűkítő

## Megjegyzés:

- Tervezett belső mért oldali gázvezeték anyaga:  
- Levegőben: szavatolt minőségű, varrat nélküli acélcső; A 37, MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255/2005
- Csővezetéseket szabadon kell szerelni, dimenzióknak megfelelő kétrészes csőbilincsekben.
- Falon történő átvezetésnél PVC anyagú védőcső alkalmazása kötelező, mely a falsíktól 1-1 cm-el túl kell nyúljon, egy mérettel nagyobb kell legyen, mint a gázcső mérete.
- Menetes kötés csak szerelvény, ill. gázfogyasztó berendezés bekötésénél alkalmazható.  
A menettömítéseket teflonzsinóros tömítéssel kell ellátni.
- Az elkészült külső-belső gázfogyasztó hálózatot tömörségi és szilárdsági próbának kell alávetni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
- A gázkazán fali füstgáz/égési levegő kivezető szettjének előzetes elhelyezése megfelel a GázMBSZ előírásainak, valamint a T-04-es technológia előírásainak!
- Az elkészült gázellátó rendszert a meglévő berendezésekkel EPH-ra kell hozni.
- A kivitelezés során a tervtől eltérni csak a tervező írásbeli engedélyével szabad!
- A tervezett gázkazán füstgázvezeték és égési levegő bevezető csővezetékéke PPs/Alu koaxiális túrbós rendszerű, Ø60/100 mm.

Kapcsolódó tervek: Gg-002 Gg-003

**rchilak**

Mérnöki Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2  
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631  
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

**PIACÉPÜLET  
ÉPÍTÉS**

Tervfajta:

**ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV**

Tervezési helyszín:

5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5.  
Hrsz.: 269/4

Megrendelő:

Szajol Község Önkormányzata  
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Tervező:

Horváth Ferenc  
építésmérnök, É 16-0245  
5000 Szolnok  
Csokonai u. 96. II/2.

Épületgépész tervező:

Túri Zoltán  
G 04-151-2001

Épületgépész tervező:

Mező Pál  
G 04-627-2014

Dátum:

**2017.11.08.**

Tervlap neve:

**GÁZELLÁTÁS  
HELYSZÍNRAJZ**

Tervszám:

**Gg-001**

Lépték:

**M=1:500**

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!