



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

---

# Gördülő Fejlesztési Terv

## SZAJ-IV

### víziközmű rendszerre

### 2020-2034

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok,  
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.

## A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol ivóvízhálózat

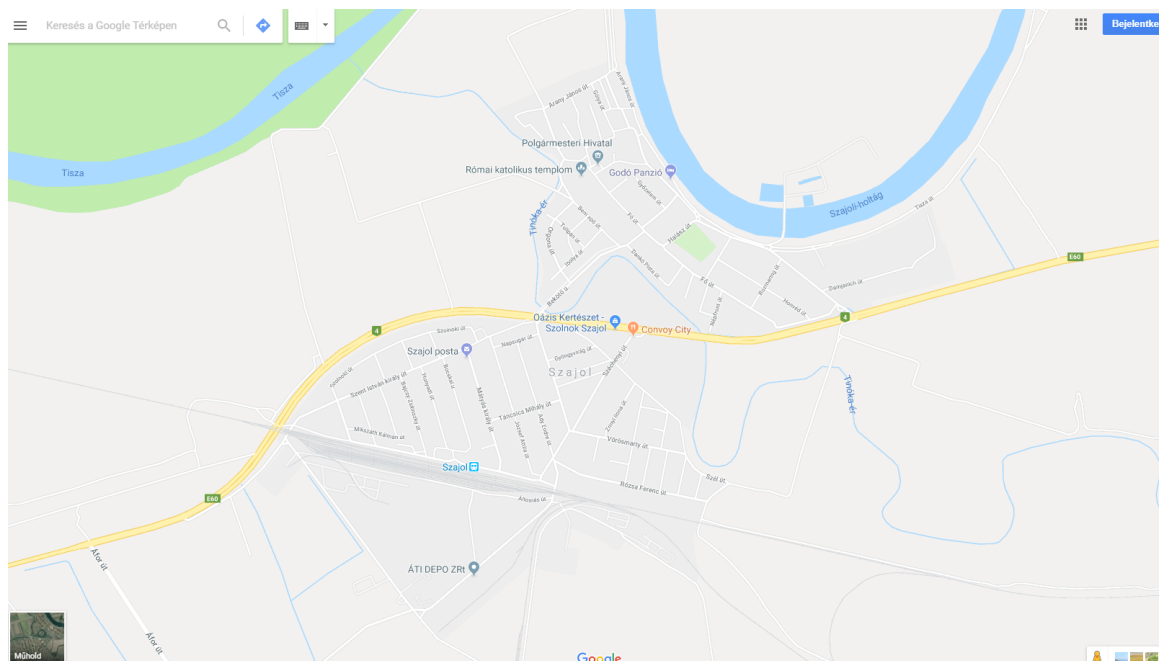

## A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

### Szajol ivóvízhálózat:

A vízmű telep régi mélyfúrású kutas technológiája nem üzemel, a település a Szolnoki Felszíni Vízműről távvezetéken keresztül ellátott. A település ivóvízhálózata 1960-ban létesült jellemzően azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés során 1974-ben KM-PVC csőanyagot használtak. A jelenlegi vízellátást biztosító távvezeték 2004-ben épült ki KPE csőanyagból.

415 fm NA 200 KPE távvezeték  
22952 fm NA 80 ac. Gerincvezeték  
2938 fm NA 100 ac. Gerincvezeték  
939 fm NA 125 ac. Gerincvezeték  
748 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték  
390 fm NA 80-KM-PVC gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.