

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

## Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18/2021. (IX. 16.) határozata

### Szajol település SZAJ-IV víziközmű-rendszere 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szajol település 12-05874-1-001-00-15 vkr. kóddal rendelkező SZAJ-IV megnevezésű víziközműrendszerre vonatkozó, a 2022-2036. tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő Fejlesztési Tervet a mellékelt részletezettséggel jóváhagyja, valamint felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására.

**Felelős:** Szöllősi József polgármester

**Határidő:** 2021. szeptember 30.

**Értesülnek:** 1./ Képviselő-testület tagjai helyben  
2. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.  
3./ Irrattár

**K.m.f.**

**Szöllősi József sk.**  
polgármester

**Dr. Bartók László sk.**  
jegyző

A kivonat készült: 2021. szeptember 29.

A kivonat hitelélül:

*Kelemen Tímea*  
Kelemen Tímea  
előadó



# **GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV**

## **FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ**

**2022-2036**

**Tolózár csere I. ütem**

## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol ivóvízhálózat



### A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

#### Szajol ivóvízhálózat:

A vízmű telep régi mélyfúrású kutas technológiája nem üzemel, a település a Szolnoki Felszíni Vízműről távvezetéken keresztül ellátott. A település ivóvízhálózata 1960-ban létesült jellemzően azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés során 1974-ben KM-PVC csőanyagot használtak. A jelenlegi vízellátást biztosító távvezeték 2004-ben épült ki KPE csőanyagból.

415 fm NA 200 KPE távvezeték  
22952 fm NA 80 ac. Gerincvezeték  
2938 fm NA 100 ac. Gerincvezeték  
939 fm NA 125 ac. Gerincvezeték  
748 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték  
390 fm NA 80-KM-PVC gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

## 2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Tolózár csere I. ütem

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

### 3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol település

SZAJ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

### Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: rövid

A tervezett kezdés: 2022. év

### 4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	1670
Mérnöki szolgáltatás	
<b>Összesen:</b>	<b>1670</b>

### 5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj

## **6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka**

A tolózárak műszaki állapota nem megfelelő. Hibaelhárítások alkalmával a hatékony kiszakaszoláshoz szükséges a felújításuk, cseréjük.

# **GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV**

## **FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ**

**2022-2036**


**Tolózár csere II. ütem**

## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol ivóvízhálózat

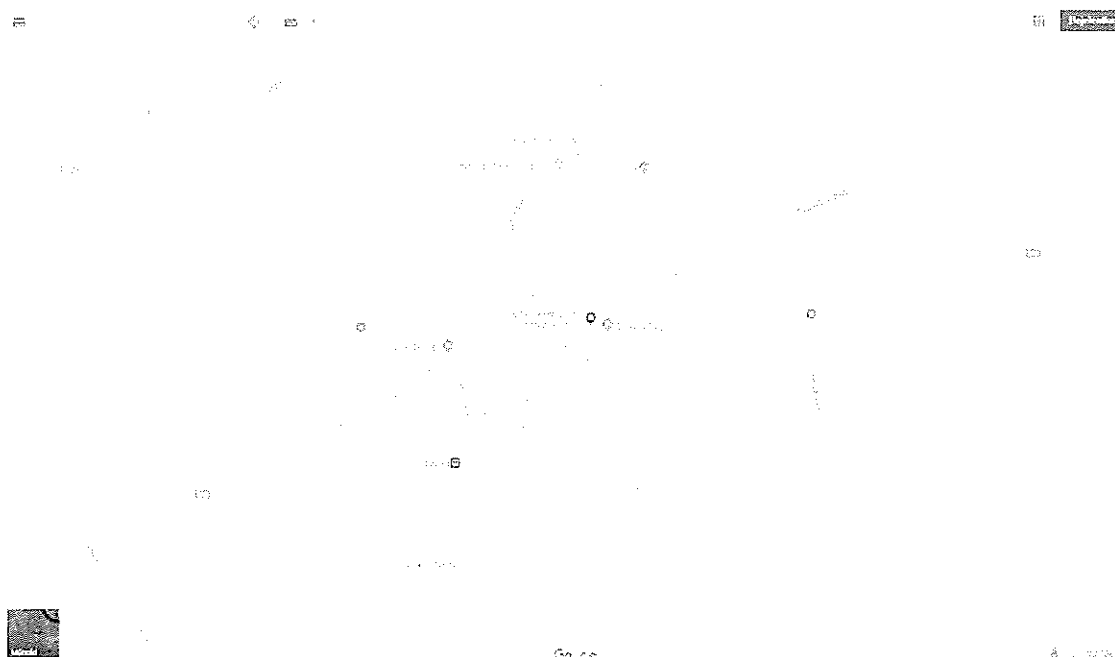

### A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

#### Szajol ivóvízhálózat:

A vízmű telep régi mélyfúrású kutas technológiája nem üzemel, a település a Szolnoki Felszíni Vízműről távvezetéken keresztül ellátott. A település ivóvízhálózata 1960-ban létesült jellemzően azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés során 1974-ben KM-PVC csőanyagot használtak. A jelenlegi vízellátást biztosító távvezeték 2004-ben épült ki KPE csőanyagból.

415 fm NA 200 KPE távvezeték  
22952 fm NA 80 ac. Gerincvezeték  
2938 fm NA 100 ac. Gerincvezeték  
939 fm NA 125 ac. Gerincvezeték  
748 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték  
390 fm NA 80-KM-PVC gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszaksz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatóak leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

## 2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Tolózár csere II. ütem

Elvégzendő feladat tervezést igényel: nem

A tervet engedélyeztetni kell: nem

### 3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol település

SZAJ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

### Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2023. év

### 4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat nem engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	1230
Mérnöki szolgáltatás	
<b>Összesen:</b>	<b>1230</b>

### 5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj



## **6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka**

A tolózárak műszaki állapota nem megfelelő. Hibaelhárítások alkalmával a hatékony kiszakaszoláshoz szükséges a felújításuk, cseréjük.

# **GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV**

## **FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ**

**2022-2036**


**Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése**

## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol ivóvízhálózat

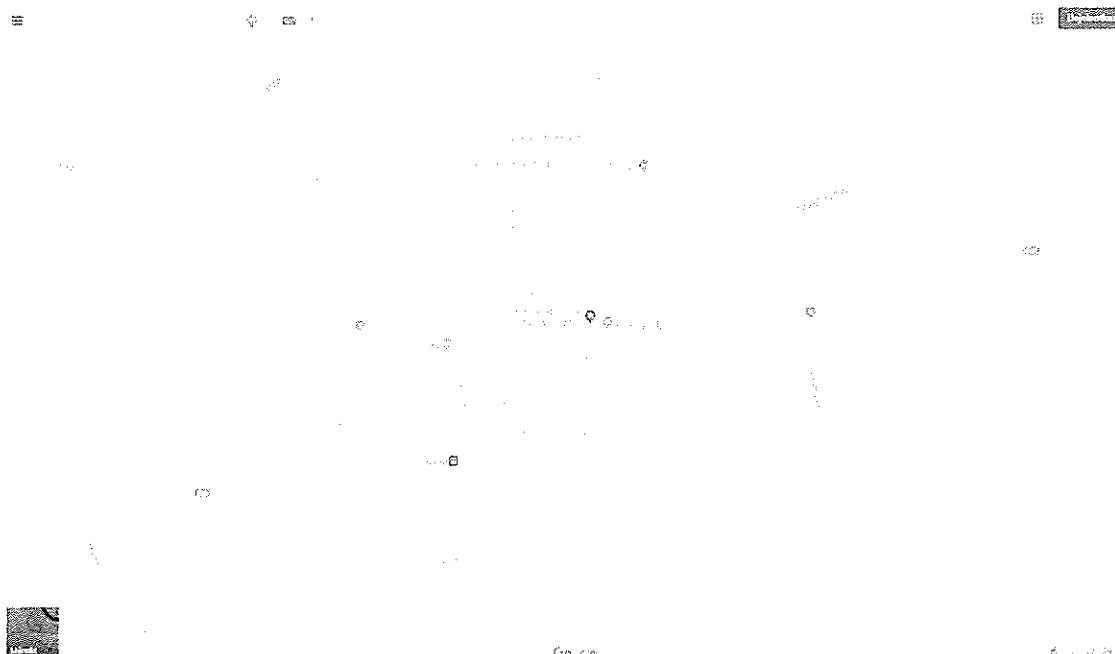

### A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

#### Szajol ivóvízhálózat:

A vízmű telep régi mélyfúrású kutas technológiája nem üzemel, a település a Szolnoki Felszíni Vízműről távvezetéken keresztül ellátott. A település ivóvízhálózata 1960-ban létesült jellemzően azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés során 1974-ben KM-PVC csőanyagot használtak. A jelenlegi vízellátást biztosító távvezeték 2004-ben épült ki KPE csőanyagból.

415 fm NA 200 KPE távvezeték  
22952 fm NA 80 ac. Gerincvezeték  
2938 fm NA 100 ac. Gerincvezeték  
939 fm NA 125 ac. Gerincvezeték  
748 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték  
390 fm NA 80-KM-PVC gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszaksz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leghamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékeinek műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezetékek cseréjét középtávon meg kell fontolni.

## 2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése

Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: igen

### 3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol település

SZAJ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

### Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: közép

A tervezett kezdés: 2025. év

### 4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	2500
Mérnöki szolgáltatás	
<b>Összesen:</b>	<b>2500</b>

### 5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj

## **6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka**

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása a végvezetékek összekötésével (pangó vizek megszüntetése).

# **GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV**

## **FEJLESZTÉSI ISMERTETŐ**

**2022-2036**

**Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése**

## 1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Ellátásért felelősök megnevezése: Szajol Község Önkormányzata

Víziközmű-rendszer megnevezése: SZAJ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Szajol ivóvízhálózat



### A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

#### Szajol ivóvízhálózat:

A vízmű telep régi mélyfúrású kutas technológiája nem üzemel, a település a Szolnoki Felszíni Vízműről távvezetéken keresztül ellátott. A település ivóvízhálózata 1960-ban létesült jellemzően azbesztcement csőanyagból. Hálózatbővítés során 1974-ben KM-PVC csőanyagot használtak. A jelenlegi vízellátást biztosító távvezeték 2004-ben épült ki KPE csőanyagból.

415 fm NA 200 KPE távvezeték  
22952 fm NA 80 ac. Gerincvezeték  
2938 fm NA 100 ac. Gerincvezeték  
939 fm NA 125 ac. Gerincvezeték  
748 fm D 110 KM-PVC gerincvezeték  
390 fm NA 80-KM-PVC gerincvezeték

A hálózaton nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszaksz, jellemzően az út alatti meghibásodások várhatók leg hamarabb. A vízhálózat gerinc vezetékének műszaki állapota megfelelő, a rendszer üzembiztosan működik, de az AC vezeték cseréjét közép távon meg kell fontolni.

## 2.Fejlesztés műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Hálózat körösítés, végvezetékek összekötése

Elvégzendő feladat tervezést igényel: igen

A tervet engedélyeztetni kell: igen

### 3.A munkavégzés helye

Tiszamenti Regionális Vízművek ZRt.

Nyugati Régió Főmérnökség

Törökszentmiklósi Üzemmérnökség

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol település

SZAJ-IV megnevezésű víziközmű-rendszer

### Fejlesztés megvalósításának ütemezése

Tervezett időtáv: hosszú

A tervezett kezdés: 2035. év

### 4.Fejlesztés költsége (nettó eFt)

A feladat engedélyköteles.

Munka szakági besorolása	Tervezett költség (nettó eFt)
Vízműépítés	
Szerkezetépítés	
Épületgépészet	
Gép, irányítás-technikai technológiai szerelés	3000
Mérnöki szolgáltatás	
<b>Összesen:</b>	<b>3000</b>

### 5.Tervezett fejlesztési források bemutatása

Használati díj



## **6.Jelenlegi állapot ismertetése, a fejlesztés célja, indoka**

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása a végvezetékek összekötésével (pangó vizek megszüntetése).

**Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra**

BEHATÁROLT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLAZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: **ELŐREHATÁROLT KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖZPONTJELŐLŐ / JÓVABARÁT ÜZEMELTETŐ \*  
Világban-az-életről  
TISZAIKERTI KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖZPONTJELŐLŐ ZRT.**

Világban-az-életről fejlesztési feladatok megnevezése: **Életről-az-életről**

A tervre 11.5.10. bekezdés szerinti elbírálási eljárás alapján a következők kerültek kiválasztásra: **Magyarország Kormányának feladatbíráló bizottsága**

Világban-az-életről feladatok megnevezése: **Magyarország Kormányának feladatbíráló bizottsága**

Időszak: **2022-2036**

Fontosabb sorrend	Beírás megnevezése	Világban-az-életről feladatok megnevezése	Az előzőt ellátó feladatok megnevezése	Tervezett működési évek	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		A beírás készítése a tervezési időszak felosztása****												Feladat műsorszám feladatok	Feladat megnevezése	Világban-az-életről feladatok
						Készítés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Nincs tervezett feladat	Nincs tervezett feladat	Szakképzés Önkormányzat	0		2022. január	2022. december													Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése
2.	Nincs tervezett feladat	Nincs tervezett feladat	Szakképzés Önkormányzat	0		2023	2026													Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése
3.	Nincs tervezett feladat	Nincs tervezett feladat	Szakképzés Önkormányzat	0		2027	2036													Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése	Nemzeti feladat megnevezése

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eft]	Rendelkezésre álló források szándékolt forrása teljes ütem tekintetében [eft]
I. Ütem	0
II. Ütem	0
III. Ütem	0

\* a megvalósítás megkezdését előző év szeptember 1-jei napján kell megkezdni  
 \*\* a feladatok megvalósítása megkezdésének megkezdését követően kell megkezdni  
 \*\*\* amennyiben pályázati forrás az adott feladat kivételére nem áll rendelkezésre, azt jelölni kell  
 "forrásbány" kifejezéssel  
 \*\*\*\* a megvalósítás időtartama az x-ot jelölő évig tart

